

TERMOCAMINO TWIST M\L\XL



Il termocamino Dielle Twist è dotato di uno scambiatore sanitario istantaneo interno costruito in rame alettato. Le alette aumentano la superficie di scambio in modo da offrire più acqua sanitaria. Tutti i termocamini Twist Dielle sono predisposti per la futura applicazione del kit Combi.

EN
The Dielle Twist fireplace stove is equipped with an instantaneous internal sanitary exchanger made of finned copper. The fins increase the exchange surface area so as to offer more domestic water. All Dielle Twist closed fireplaces are prepared for the future application of the Combi kit.

FR
Le poêle-cheminée Dielle Twist est équipé d'un échangeur sanitaire interne instantané en cuivre à ailettes. Les ailettes augmentent la surface d'échange afin d'offrir plus d'eau sanitaire. Tous les foyers fermés Dielle Twist sont préparés pour l'application future du kit Combi.

ES
La termochimenea Dielle Twist está equipada con un intercambiador sanitario interno instantáneo de cobre aleteado. Las aletas aumentan la superficie de intercambio para ofrecer más agua doméstica. Todas las chimeneas cerradas Dielle Twist están preparadas para la futura aplicación del kit Combi.

DE
Der Kaminofen Dielle Twist ist mit einem internen sanitären Durchlauftauscher aus geripptem Kupfer ausgestattet. Die Lamellen vergrößern die Austauschfläche, so dass mehr Brauchwasser zur Verfügung steht. Alle geschlossenen Kamine von Dielle Twist sind für den späteren Einsatz des Combi-Bausatzes vorbereitet.

NL
De Dielle Twist haardkachel is uitgerust met een instant inwendige sanitairwisselaar van gevind koper. De lamellen vergroten het uitwisseloppervlak, zodat meer huishoudwater wordt aangeboden. Alle Dielle Twist gesloten haarden zijn voorbereid op de toekomstige toepassing van de Combi kit.

BRUCIATORE BREVETTATO DIELLE

EN Patented Dielle burner
FR Brûleur breveté par Dielle
ES Quemador Dielle patentado
DE Dielle patentierter Brenner
NL Gepatenteerde Dielle bodemvoeder

SISTEMA EASY CLEAN

EN Easy Clean system
FR Système Easy Clean
ES Sistema Easy Clean
DE Easy-Clean-System
NL Easy Clean systeem

CAMERA DI COMBUSTIONE IN CERAMICA

EN Ceramic combustion chamber
FR Chambre de combustion en céramique
ES Cámara de combustión cerámica
DE Keramische Brennkammer
NL Keramische verbrandingskamer

PORTA FOCOLARE IN VETRO CERAMICO SERIGRAFATO

EN Screen-printed ceramic glass firebox door
FR Porte de foyer en verre céramique sérigraphié
ES Puerta de chimenea de vidrio cerámico serigrafiado
DE Feuerraumtür aus siebbedrucktem Keramikglas
NL KGezeefdrukte keramische glazen vuurkistdeur





SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEETS \ FICHES TECHNIQUES \ FICHA TÉCNICA \ TECHNISCHES DATENBLATT \ TECHNISCHE INFORMATIEBLADEN

TERMOCAMINO TWIST M\L\XL

dieller®

Code	Model	Power	m ³	Eficienza
TWIM	TERMOCAMINO TWIST M	20 kW	550m ³	A++
TWIL	TERMOCAMINO TWIST L	30 kW	700m ³	A++
TWIXL	TERMOCAMINO TWIST XL	35 kW	810m ³	A++

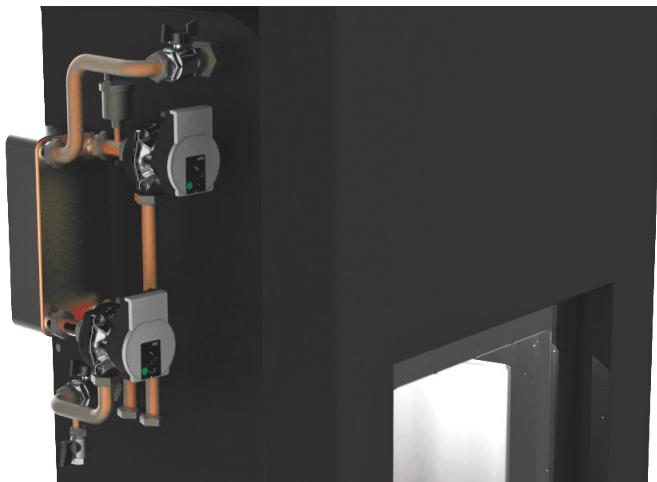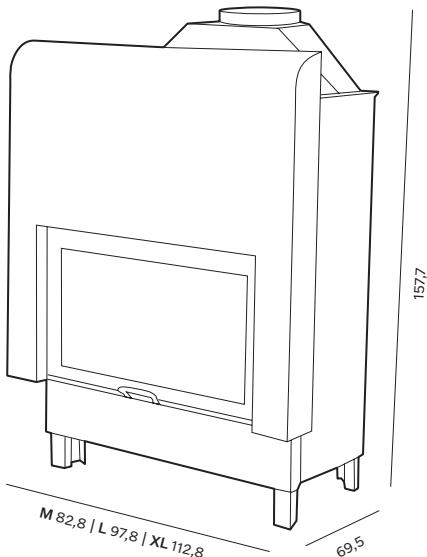

KIT FULL

Il Kit Full preinstallato sul termocamino permette la separazione idraulica del circuito di riscaldamento (circuito chiuso) da quello del generatore a vaso aperto. Questo particolare sistema permette di evitare l'installare del vaso d'espansione aperto del termocamino nel punto più alto dell'abitazione in quanto già a bordo macchina. Inoltre permette di evitare di sommare le potenze di più generatori nello stesso impianto secondo quanto richiesto dalle normative vigenti.

EN
The Full Kit pre-installed on the closed fireplace allows the hydraulic separation of the heating circuit (closed circuit) from the open vessel generator circuit. This particular system makes it possible to avoid installing the open expansion tank of the closed fireplace in the highest point of the house since it is already on board the machine. It also avoids adding the power of several generators in the same system as required by current regulations.

FR
Le kit complet préinstallé sur le foyer fermé permet la séparation hydraulique du circuit de chauffage (circuit fermé) du circuit du générateur à vase ouvert. Ce système particulier permet d'éviter d'installer le vase d'expansion ouvert du foyer fermé dans le point le plus haut de la maison puisqu'il est déjà à bord de la machine. Il permet également d'éviter d'ajouter la puissance de plusieurs générateurs dans le même système, comme l'exige la réglementation actuelle.

ES
El kit completo preinstalado en la chimenea cerrada permite separar hidráulicamente el circuito de calefacción (circuito cerrado) del circuito generador del depósito abierto. Este sistema particular permite evitar la instalación del vaso de expansión abierto de la chimenea cerrada en el punto más alto de la casa, ya que está a bordo de la máquina. También evita añadir la potencia de varios generadores en el mismo sistema, como exige la normativa vigente.

DE
Das am geschlossenen Kamin vorinstallierte Full Kit ermöglicht die hydraulische Trennung des Heizkreislaufs (geschlossener Kreislauf) vom offenen Behälter-Generator-Kreislauf. Dieses besondere System ermöglicht es, die Installation des offenen Ausdehnungsgefäßes des geschlossenen Kamins am höchsten Punkt des Hauses zu vermeiden, da es sich bereits an Bord der Maschine befindet. Außerdem vermeidet es die Addition der Leistung mehrerer Generatoren in einem System, wie es die geltenden Vorschriften vorschreiben.

NL
De op de gesloten haard voorgeïnstalleerde Full Kit maakt de hydraulische scheiding mogelijk tussen het verwarmingscircuit (gesloten circuit) en het open vat generatorcircuit. Dit bijzondere systeem maakt het mogelijk te vermijden dat het open expansievat van de gesloten haard op het hoogste punt van het huis wordt geïnstalleerd, omdat het zich al aan boord van de machine bevindt. Het voorkomt ook dat het vermogen van verschillende generatoren in hetzelfde systeem wordt toegevoegd, zoals de huidige voorschriften voorschrijven.


SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEETS \ FICHES TECHNIQUES \ FICHA TÉCNICA \ TECHNISCHES DATENBLATT \ TECHNISCHE INFORMATIEBLADEN

TERMOCAMINO TWIST

M

dielle®

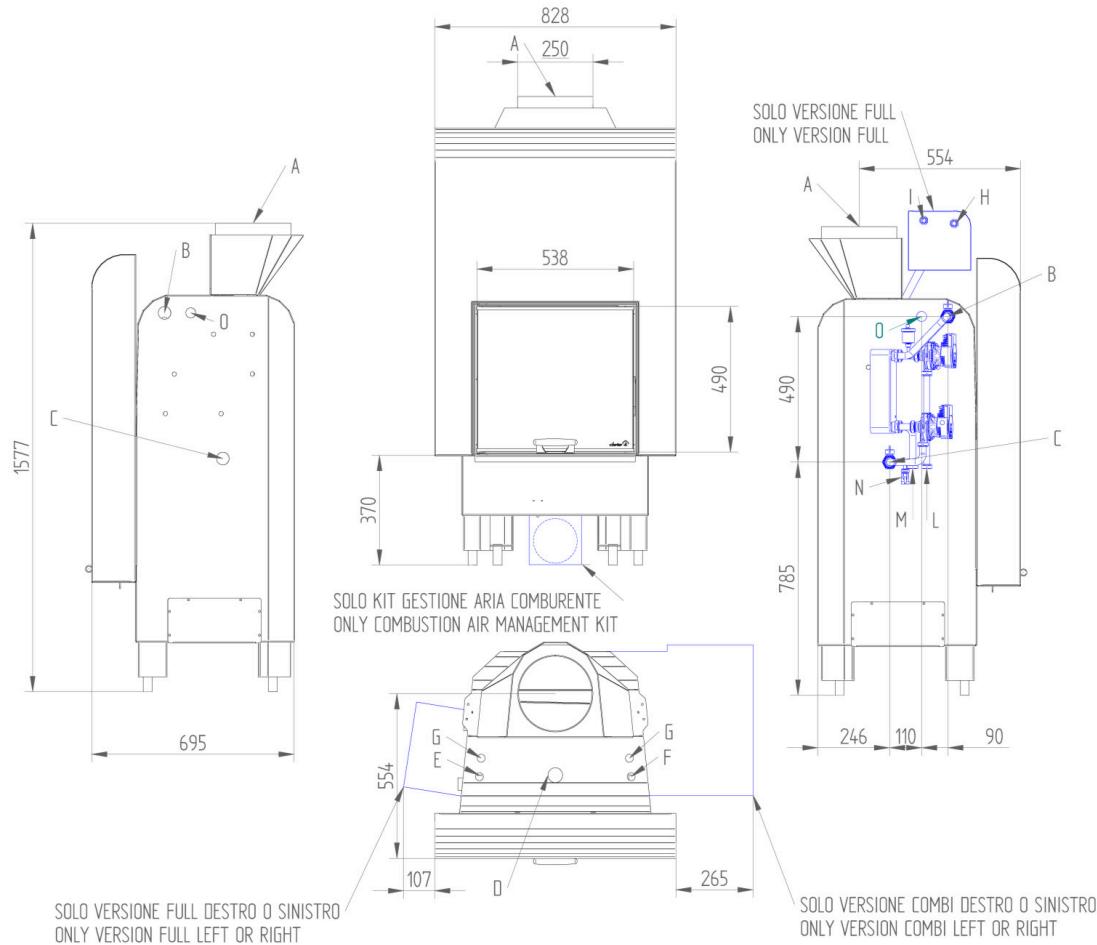

A: Uscita fumi Ø 100 mm
Fumes Output Ø 100mm
Sortie des fumées Ø 100mm
Salida de humos Ø 100mm
Rauchabzug Ø 100mm
Uitgang van de dampen Ø 100mm

B: Mandata impianto 1"1/4 M (No Full)
System Supply 1"1/4 (No Full)
Envoy du système 1"1/4 M (No Full)
Impulsión de la instalación 1 1/4" M (No Full)
Systemversorgung 1"1/4 M (No Full)
Systeemaanbod 1"1/4 M (No Full)

C: Ritorno impianto 1" 1/4 M (No Full)
System Return 1" 1/4 M (No Full)
Retour du Systeme 1" 1/4 M (No Full)
Retorno de la Instalación 1" 1/4 M (No Full)
Systemrückgabe 1" 1/4 M (No Full)
Retourneerfabriek 1" 1/4 M (No Full)

D: Uscita di sicurezza 1" 1/4 F (No Full)
Safety output 1" 1/4 F (No Full)
Sortie de securité 1" 1/4 F (No Full)
Salida de seguridad 1" 1/4 F (No Full)
Sicherheitsausgang 1" 1/4 F (No Full)
Veiligheidsuitgang 1" 1/4 F (No Full)

E: In/Out acqua sanitaria 3/4" M
In/Out Domestic water 3/4" M
Entrée/Sortie eau sanitaire 3/4" M
Entrada/salida agua 3/4" M
Ein/Aus Haushaltswasser 3/4" M
In/uit huishoudelijk water 3/4" M

F: In/Out acqua sanitaria 3/4" M
In/Out Domestic water 3/4" M
Entrée/Sortie eau sanitaire 3/4" M
Entrada/salida agua 3/4" M
Ein/Aus Haushaltswasser 3/4" M
In/uit huishoudelijk water 3/4" M

G: Pozzetto sonde 1/2" F
Probes 1/2" F
Sonde pointeur sondes 1/2" F
Pozo sondas 1/2" H
Schachtsonden 1/2" F
Mangatprobes 1/2" F

H: Ingresso Acqua Galleggiante 3/8" M (Full)
In water refilling system 3/8" M (Full)
Entrée eau flottante 3/8" M (Full)
Entrada agua flotante 3/8" M (Full)
Schwimmendes Wasser Eingang 3/8" M (Full)

I: Scarico troppo pieno 1" M (Full)
Discharge too full 1" M (Full)
Décharge trop plein 1" M (Full)
Descarga demasiado lleno 1" M (Full)
Überlaufabfluss 1" M (voll) (Full)
Overloopafvoer 1" M (Vol) (Full)

L: Mandata impianto 1" F (Full)
System Supply 1" F (Full)
Envoy du système 1" F (Full)
Impulsión de la instalación 1" F (Full)
Systemversorgung 1" F (Full)
Systeemaanbod 1" F (Full)

M: Ritorno impianto 1" F (Full)
System Return 1" F (Full)
Retour du Systeme 1" F (Full)
Retorno de la Instalación 1" F (Full)
Systemrückgabe 1" F (Full)
Retourneerfabriek 1" F (Full)

N: Scarico impianto (Full)
System Discharge (Full)
Déchargement installation (Full)
Descarga de la instalación (Full)
Entladen der Anlage (Full)
Uitladen van de installatie (Full)


SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEETS \ FICHES TECHNIQUES \ FICHA TÉCNICA \ TECHNISCHES DATENBLATT \ TECHNISCHE INFORMATIEBLADEN

TERMOCAMINO TWIST

dielle®

L

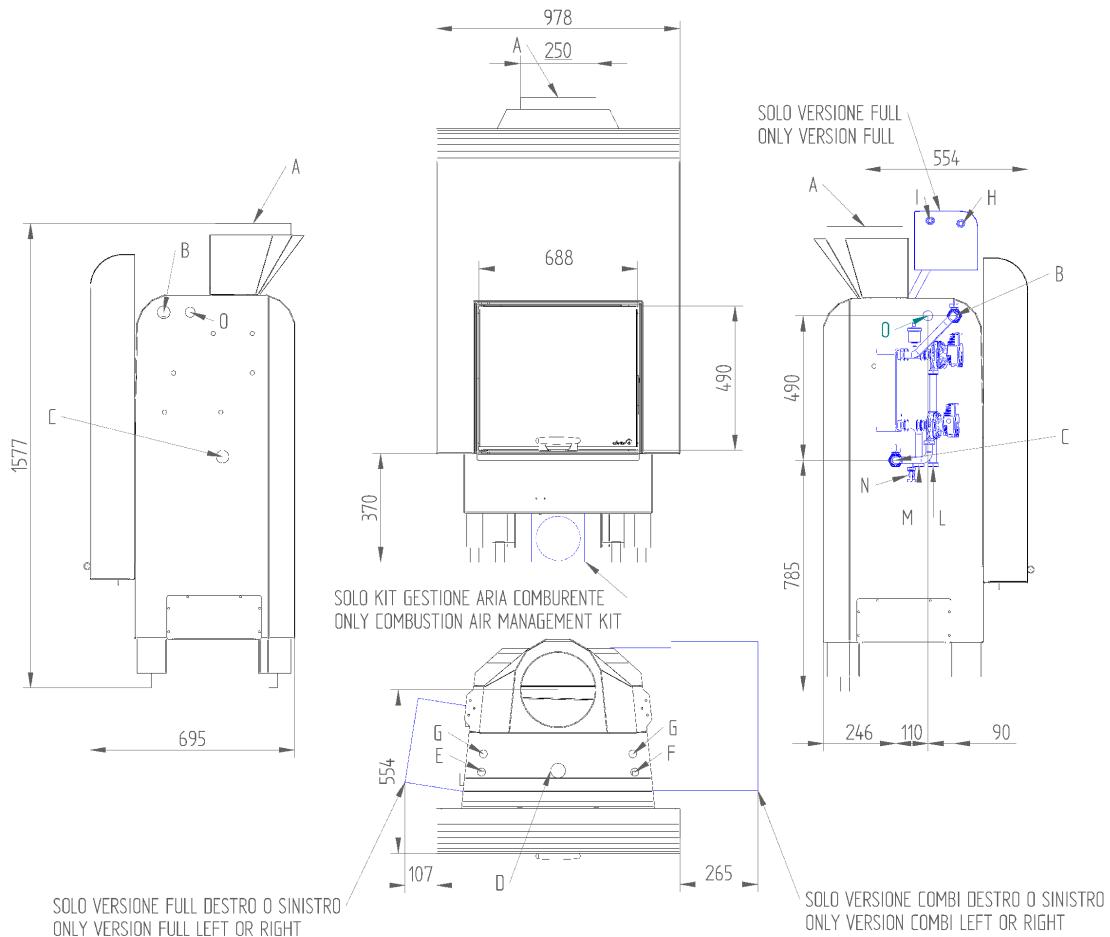

A: Uscita fumi Ø 100 mm
Fumes Output Ø 100mm
Sortie des fumées Ø 100mm
Salida de humos Ø 100mm
Rauchabzug Ø 100mm
Uitgang van de dampen Ø 100mm

B: Mandata impianto 1"1/4 M (No Full)
System Supply 1"1/4 (No Full)
Envoy du système 1"1/4 M (No Full)
Impulsión de la instalación 1"1/4" M (No Full)
Systemversorgung 1"1/4 M (No Full)
Systeemaanbod 1"1/4 M (No Full)

C: Ritorno impianto 1" 1/4 M (No Full)
System Return 1" 1/4 M (No Full)
Retour du Systeme 1" 1/4 M (No Full)
Retorno de la Instalación 1" 1/4 M (No Full)
Systemrückgabe 1" 1/4 M (No Full)
Retourneerfabriek 1" 1/4 M (No Full)

D: Uscita di sicurezza 1" 1/4 F (No Full)
Safety output 1" 1/4 F (No Full)
Sortie de securité 1" 1/4 F (No Full)
Salida de seguridad 1" 1/4 F (No Full)
Sicherheitsausgang 1" 1/4 F (No Full)
Veiligheidsuitgang 1" 1/4 F (No Full)

E: In/Out acqua sanitaria 3/4" M
In/Out Domestic water 3/4" M
Entrée/Sortie eau sanitaire 3/4" M
Entrada/salida agua 3/4" M
Ein/Aus Haushaltswasser 3/4" M
In/uit huishoudelijk water 3/4" M

F: In/Out acqua sanitaria 3/4" M
In/Out Domestic water 3/4" M
Entrée/Sortie eau sanitaire 3/4" M
Entrada/salida agua 3/4" M
Ein/Aus Haushaltswasser 3/4" M
In/uit huishoudelijk water 3/4" M

G: Pozzetto sonde 1/2" F
Probes 1/2" F
Sonde pointeur sondes 1/2" F
Pozo sondas 1/2" H
Schachtsonden 1/2" F
Mangatprobes 1/2" F

H: Ingresso Acqua Galleggiante 3/8" M (Full)
In water refilling system 3/8" M (Full)
Entrée eau flottante 3/8" M (Full)
Entrada agua flotante 3/8" M (Full)
Schwimmendes Wasser Eingang 3/8" M (Full)
Drijvend Water Input 3/8" M (Full)

I: Scarico troppo pieno 1" M (Full)
Discharge too full 1" M (Full)
Décharge trop plein 1" M (Full)
Descarga demasiado lleno 1" M (Full)
Überlaufabfluss 1" M (voll) (Full)
Overloopafvoer 1" M (Vol) (Full)

L: Mandata impianto 1" F (Full)
System Supply 1" F (Full)
Envoy du système 1" F (Full)
Impulsión de la instalación 1" F (Full)
Systemversorgung 1" F (Full)
Systeemaanbod 1" F (Full)

M: Ritorno impianto 1" F (Full)
System Return 1" F (Full)
Retour du Systeme 1" F (Full)
Retorno de la Instalación 1" F (Full)
Systemrückgabe 1" F (Full)
Retourneerfabriek 1" F (Full)

N: Scarico impianto (Full)
System Discharge (Full)
Déchargement installation (Full)
Descarga de la instalación (Full)
Entladen der Anlage (Full)
Uitladen van de installatie (Full)


SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEETS \ FICHES TECHNIQUES \ FICHA TÉCNICA \ TECHNISCHES DATENBLATT \ TECHNISCHE INFORMATIEBLADEN

TERMOCAMINO TWIST

XL

dielle®

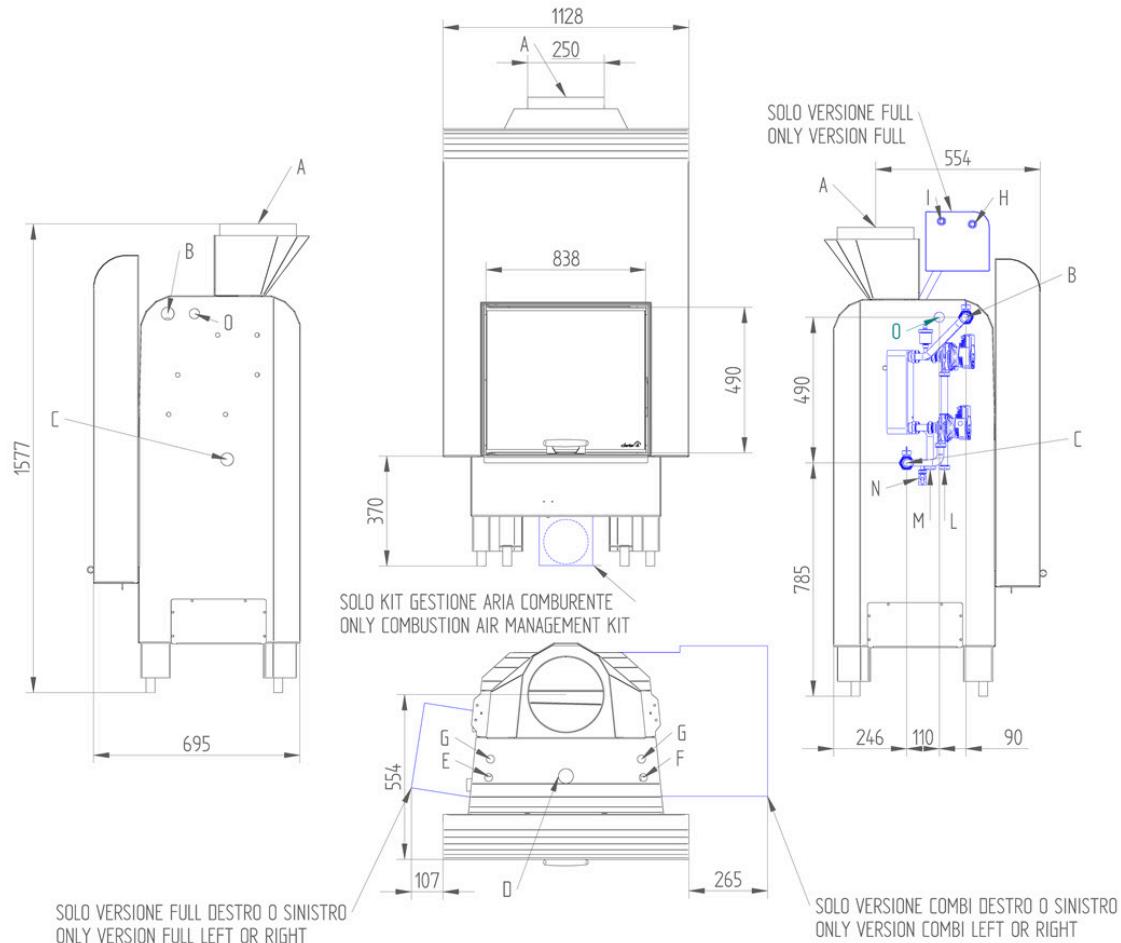

A: Uscita fumi Ø 100 mm
Fumes Output Ø 100mm
Sortie des fumées Ø 100mm
Salida de humos Ø 100mm
Rauchabzug Ø 100mm
Uitgang van de dampen Ø 100mm

B: Mandata impianto 1" 1/4 M (No Full)
System Supply 1" 1/4 (No Full)
Envoy du système 1" 1/4 M (No Full)
Impulsión de la instalación 1 1/4" M (No Full)
Systemversorgung 1" 1/4 M (No Full)
Systeemaanbod 1" 1/4 M (No Full)

C: Ritorno impianto 1" 1/4 M (No Full)
System Return 1" 1/4 M (No Full)
Retour du Système 1" 1/4 M (No Full)
Retorno de la Instalación 1" 1/4 M (No Full)
Systemrückgabe 1" 1/4 M (No Full)
Retourneerfabriek 1" 1/4 M (No Full)

D: Uscita di sicurezza 1" 1/4 F (No Full)
Safety output 1" 1/4 F (No Full)
Sortie de sécurité 1" 1/4 F (No Full)
Salida de seguridad 1" 1/4 F (No Full)
Sicherheitsausgang 1" 1/4 F (No Full)
Veiligheidsuitgang 1" 1/4 F (No Full)

E: In/Out acqua sanitaria 3/4" M
In/Out Domestic water 3/4" M
Entrée/Sortie eau sanitaire 3/4" M
Entrada/salida agua 3/4" M
Ein/Aus Haushaltswasser 3/4" M
In/uit huishoudelijk water 3/4" M

F: In/Out acqua sanitaria 3/4" M
In/Out Domestic water 3/4" M
Entrée/Sortie eau sanitaire 3/4" M
Entrada/salida agua 3/4" M
Ein/Aus Haushaltswasser 3/4" M
In/uit huishoudelijk water 3/4" M

G: Pozzetto sonde 1/2" F
Probes 1/2" F
Sonde pointeur sondes 1/2" F
Pozo sondas 1/2" H
Schachtsonden 1/2" F
Mangatprobes 1/2" F

H: Ingresso Acqua Galleggiante 3/8" M (Full)
In water refilling system 3/8" M (Full)
Entrée eau flottante 3/8" M (Full)
Entrada agua flotante 3/8" M (Full)
Schwimmendes Wasser Eingang 3/8" M (Full)
Drijvend Water Input 3/8" M (Full)

I: Scarico troppo pieno 1" M (Full)
Discharge too full 1" M (Full)
Décharge trop plein 1" M (Full)
Descarga demasiado lleno 1" M (Full)
Überlaufabfluss 1" M (voll) (Full)
Overloopafvoer 1" M (Vol) (Full)

L: Mandata impianto 1" F (Full)
System Supply 1" F (Full)
Envoy du système 1" F (Full)
Impulsión de la instalación 1" F (Full)
Systemversorgung 1" F (Full)
Systeemaanbod 1" F (Full)

M: Ritorno impianto 1" F (Full)
System Return 1" F (Full)
Retour du Système 1" F (Full)
Retorno de la Instalación 1" F (Full)
Systemrückgabe 1" F (Full)
Retourneerfabriek 1" F (Full)

N: Scarico impianto (Full)
System Discharge (Full)
Déchargement installation (Full)
Descarga de la instalación (Full)
Entladen der Anlage (Full)
Uitladen van de installatie (Full)

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEETS \ FICHES TECHNIQUES \ FICHA TÉCNICA \ TECHNISCHES DATENBLATT \ TECHNISCHE INFORMATIEBLADEN

